

<b>Prüfbericht - Nr.:</b> 21121954_001		Seite 1 von 1	
<i>Test Report No.:</i>		<i>Page 1 of 1</i>	
<b>Auftraggeber:</b> <i>Client:</i>	TRPS Dresden für PUK		
<b>Gegenstand der Prüfung:</b> <i>Test item:</i>	Kabelträgersysteme		
<b>Bezeichnung:</b> <i>Identification:</i>	siehe Sonstiges	<b>Serien-Nr.:</b> <i>Serial No.:</i>	---
<b>Wareneingangs-Nr.:</b> <i>Receipt No.:</i>	1773	<b>Eingangsdatum:</b> <i>Date of receipt:</i>	21.10.2005
<b>Prüfört:</b> <i>Testing location:</i>	TRPS / Prüfstelle für Produktsicherheit Berlin Alboinstraße 56, D-12103 Berlin, Phone: +49 30 / 75 62-13 63		
<b>Prüfgrundlage:</b> <i>Test specification:</i>	EN 61537 : 2001 Pkt. 11.1		
<b>Prüfergebnis:</b> <i>Test Result:</i>	Der vorstehend beschriebene Prüfgegenstand wurde geprüft und entspricht oben genannter Prüfgrundlage. <i>The a. m. test item passed.</i>		
<b>Prüflaboratorium/ Testing Laboratory:</b> <b>zusammengestellt/ compiled by:</b>		<b>kontrolliert/ checked by:</b>	
2005-10-24 Dr. Peter Hagen		2005-10-24 Peter Weber	
<b>Datum</b> <i>Date</i>	<b>Name</b> <i>Name</i>	<b>Unterschrift</b> <i>Signature</i>	<b>Datum</b> <i>Date</i>
<b>Sonstiges/ Other Aspects:</b>			
<b>Muster siehe Fotodokumentation (Anlage):</b>			
Gitterbahn : G 50-10 S; GI 06 S;			
Kabelrinne : RG 35-10 S; RI 60-05 S; RG 60-10 S mit Schnappverbinder			
Leiter: LG 50-332 S;			
Weitspannleiter: WL 120-20 S;			
Steigetrasse: STL 50-02 S;			
Messgeräte: PM-FP-04-33: 01/07; PM-FP-04-34: 11/06; PM.FP-04-36: 11/06; PM-FP-04-49: 06/07			
<b>Ergebnisse:</b> Widerstand über den Verbindern: < 10 mOhm Widerstand ohne Verbinder: < 4 mOhm je Meter			
<b>Abkürzungen:</b>		<b>Abbreviations:</b>	
ok / P = entspricht Prüfgrundlage		ok / P = passed	
fail / F = entspricht nicht Prüfgrundlage		fail / F = failed	
n.a. / N = nicht anwendbar		n.a. / N = not applicable	
<b>Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens.</b>			
<i>This test report relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any safety mark on this or similar products.</i>			

# Fotodokumentation

## Photo documentation

<b>Prüfbericht - Nr.</b> <i>Test Report No.</i>	<b>: 21121954_001</b>
<b>Auftraggeber</b> <i>Client</i>	<b>: TRPS DD für PUK</b>
<b>Gegenstand der Prüfung</b> <i>Test item</i>	<b>: Kabelträgersysteme, elektrische Leiteigenschaften</b>
<b>Bezeichnung</b> <i>Identification</i>	<b>: Serien-Nr.</b> <i>Serial No.</i>

Bild / Picture 1: Weitspannleiter WL 120-20 S



Bild / Picture 2: Kabelrinne mit Schnappverbinder RG 60-10 S



Bild / Picture 3: Gitterbahn G 60-10 S



Bild / Picture 4: Gitterbahn GI 06 S

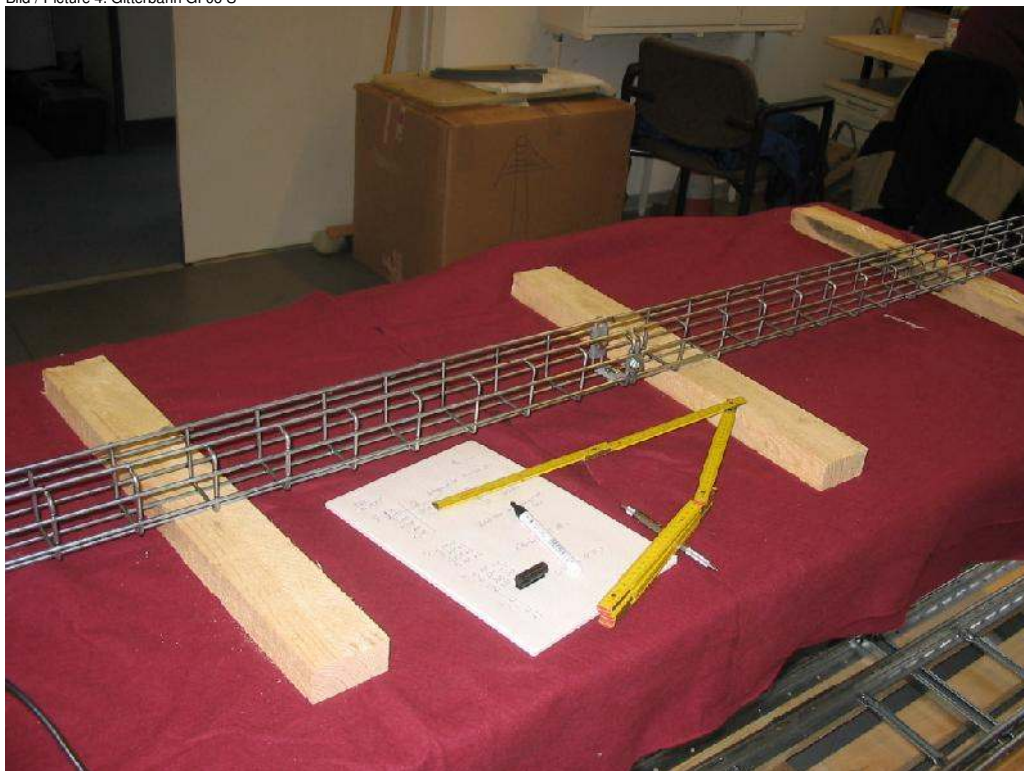


Bild / Picture 5: Kabelrinne RG 35-10 S

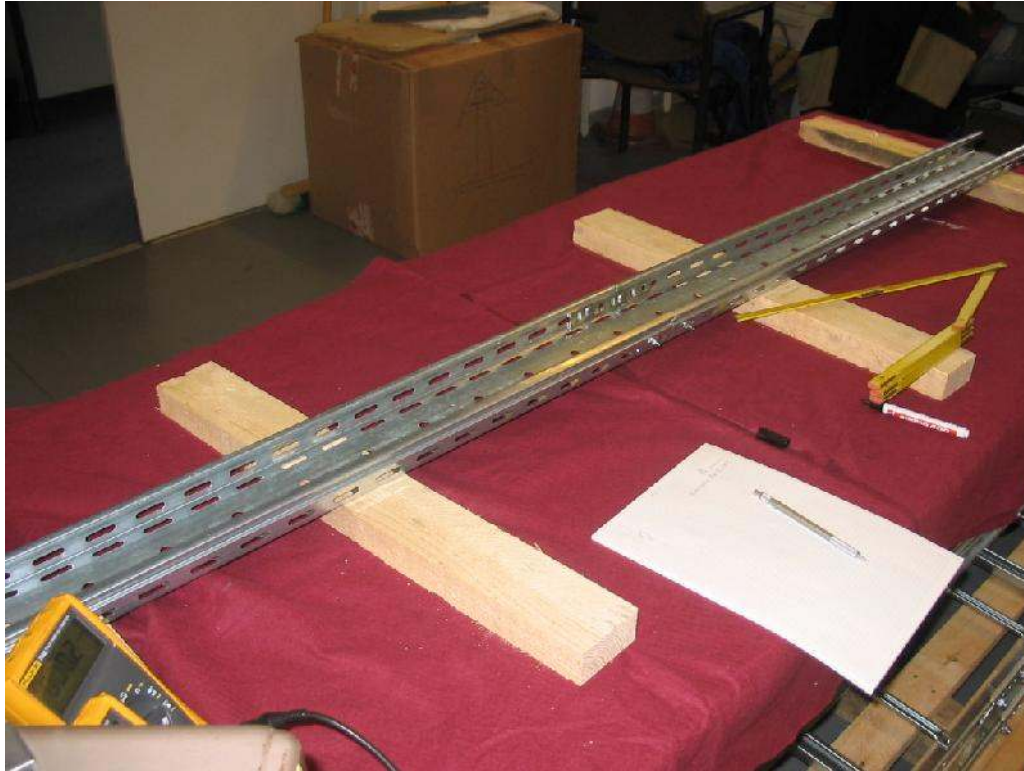


Bild / Picture 6: Kabelrinne RI 60-05 S



Bild / Picture 7: Leiter LG 50-332 S



Bild / Picture 8: Steigtrasse STL 50-02 S

