




# Cajas de empotrar, redonda


## Instrucciones de montaje



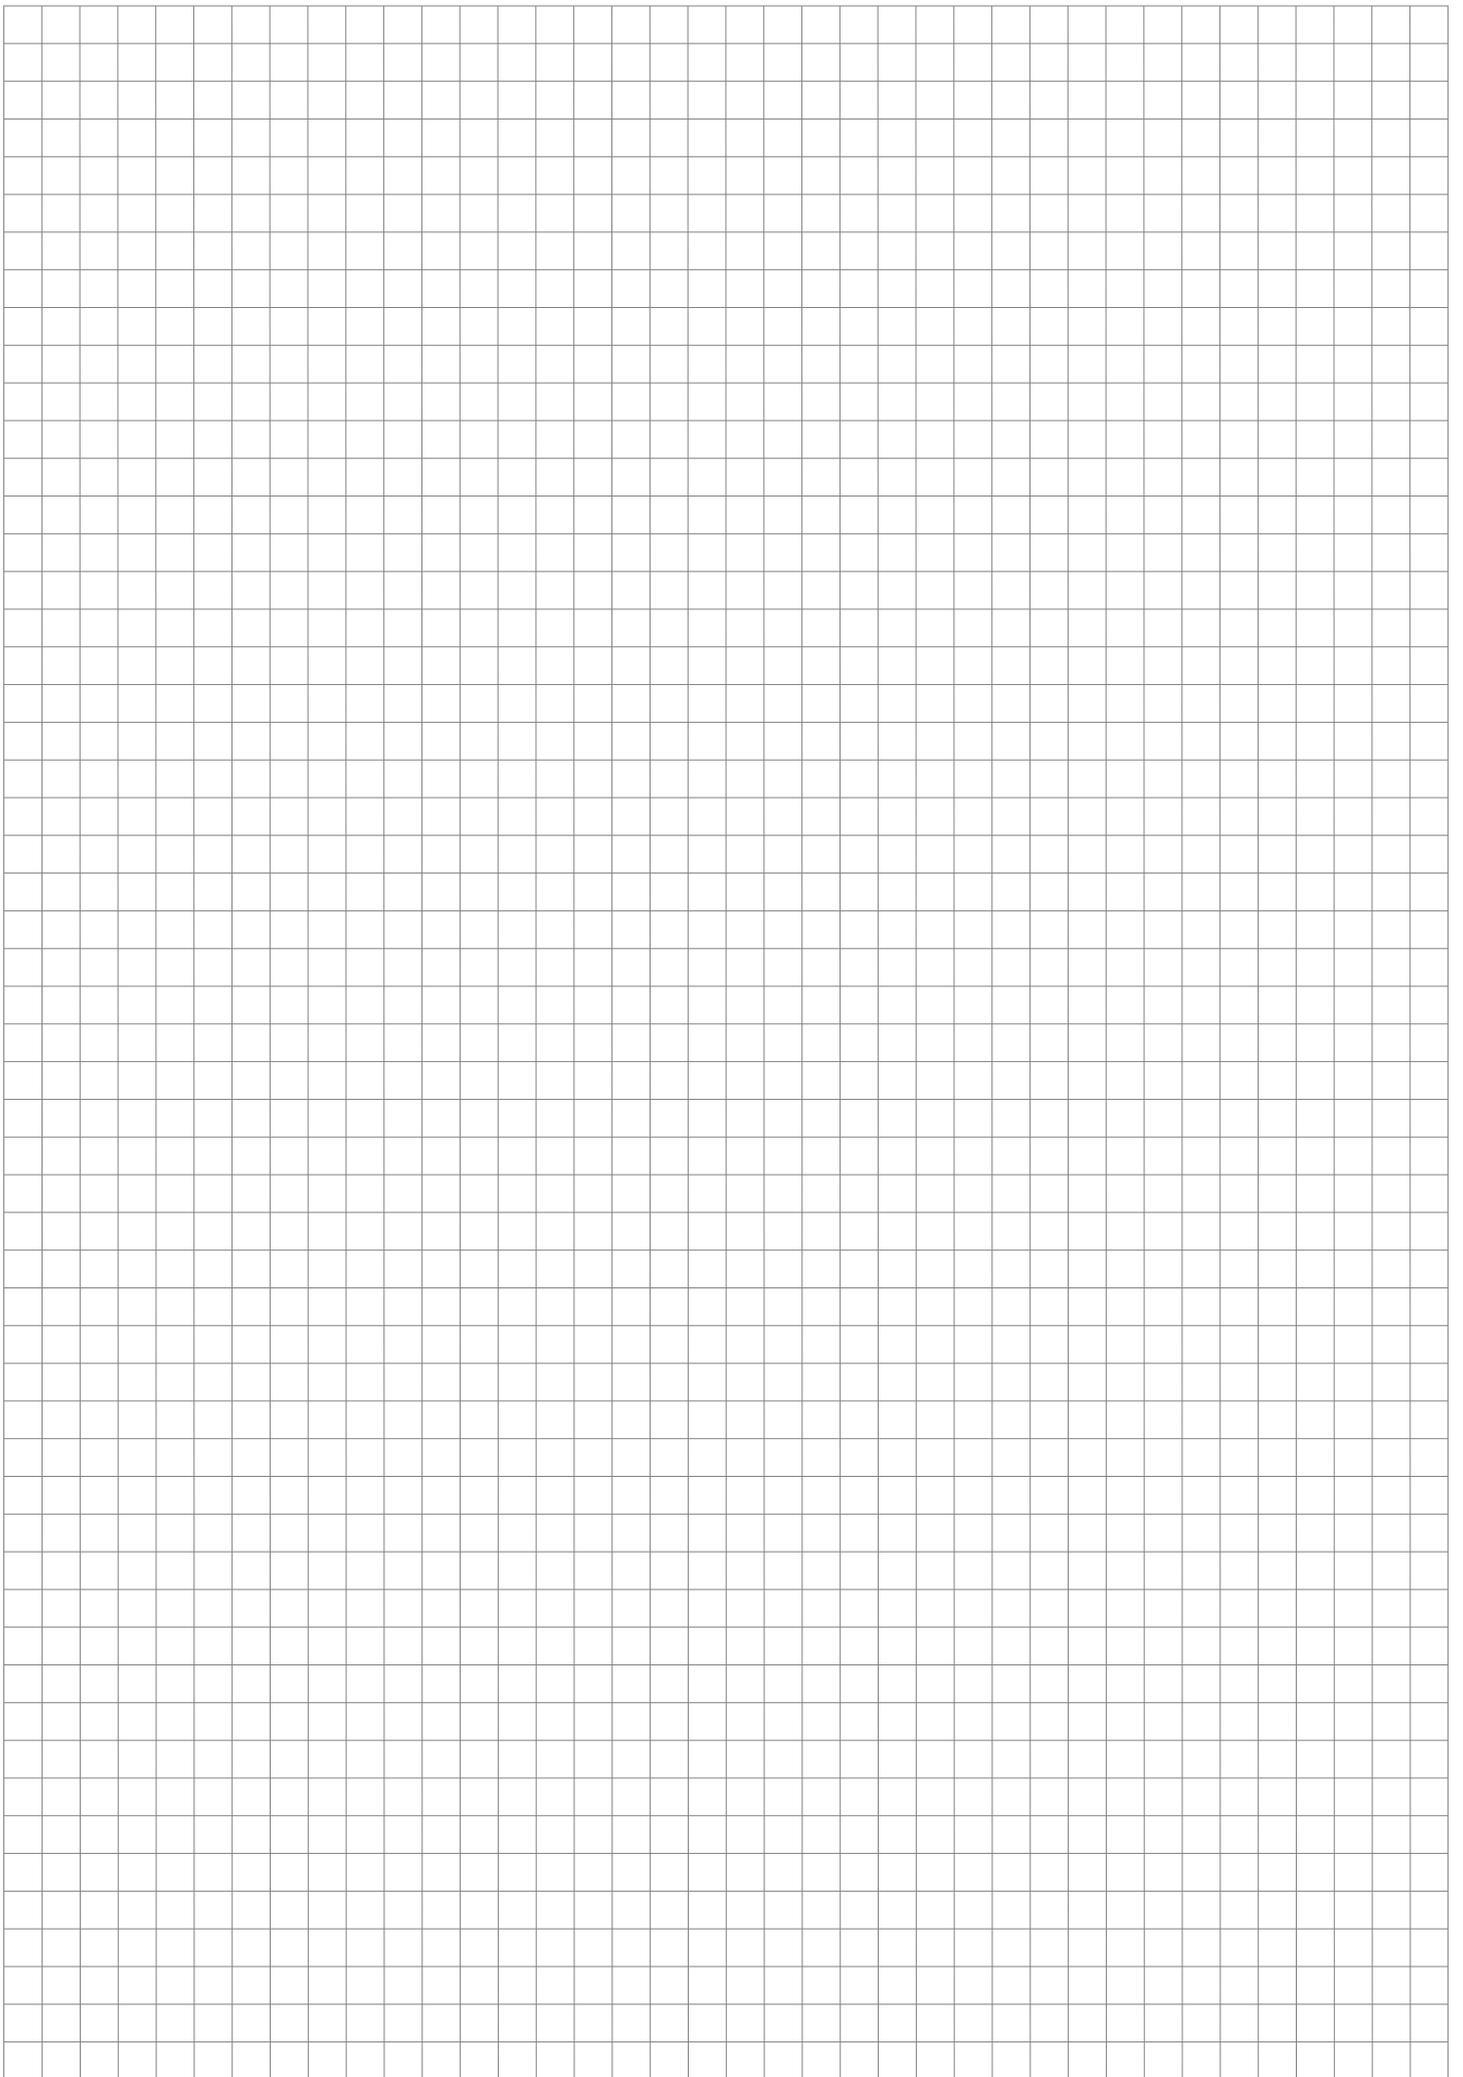


# Cajas de empotrar, redonda

## Instrucciones de montaje

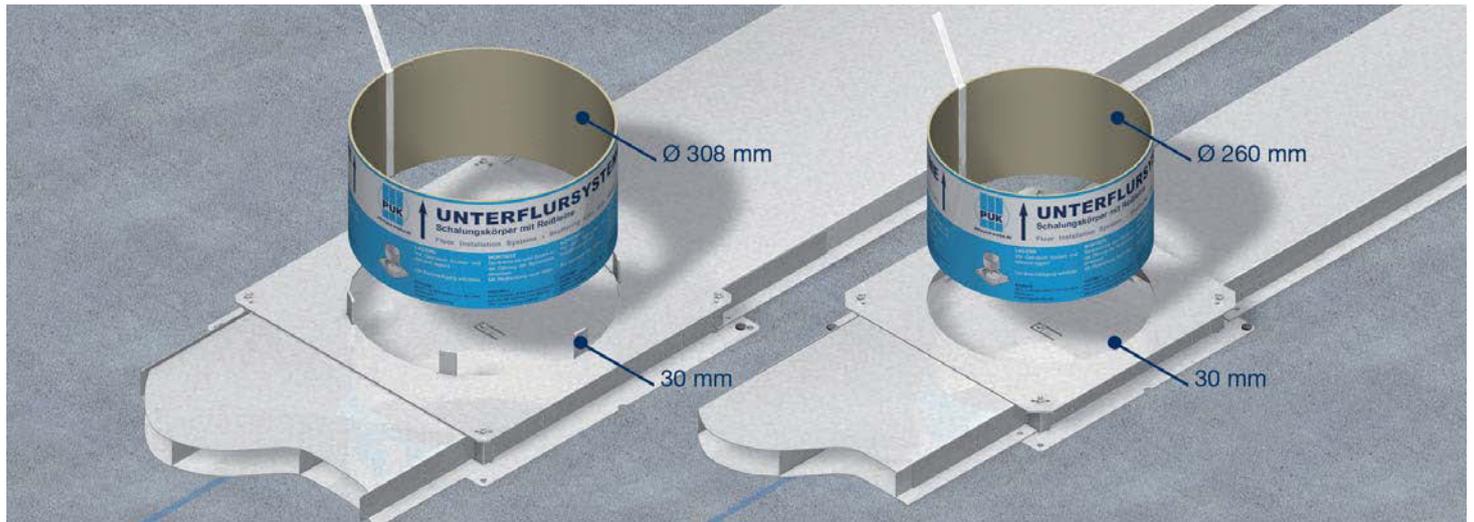


Cajas de empotrar para unidades portamecanismos redondas de Ø 305 mm o Ø 258 mm y canales bajo pavimento hasta 250 mm o 350 mm de ancho, en las alturas 28/38/48 mm. Tener en cuenta el recubrimiento mínimo de relleno de 35 mm.

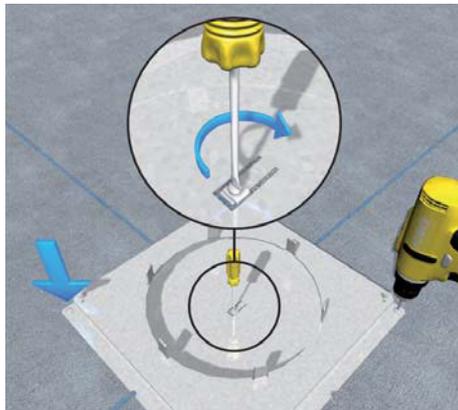


### 1 | Caja de empotrar

Alinear y centrar la caja de empotrar. Fijar sobre el forjado y atornillar la toma de puesta a tierra. Abrir los paneles laterales de la caja de empotrar por las perforaciones. Colocar una caja de empotrar por cada cambio de dirección del canal.

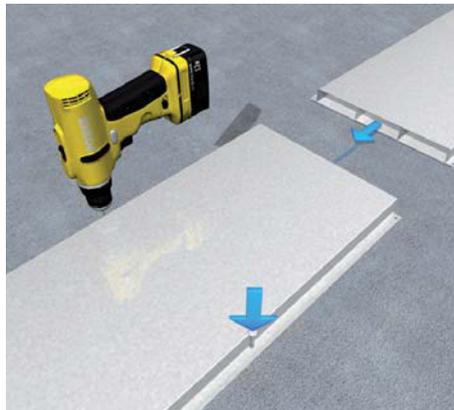


### 2 | Canal

Cortar el canal, tender y nivelar. Desbarbar puntos de corte y galvanizar en frío. Fijación con dos tacos a través de orificios en el pliegue lateral del canal. Empujar el canal dentro de la caja hasta el tope.

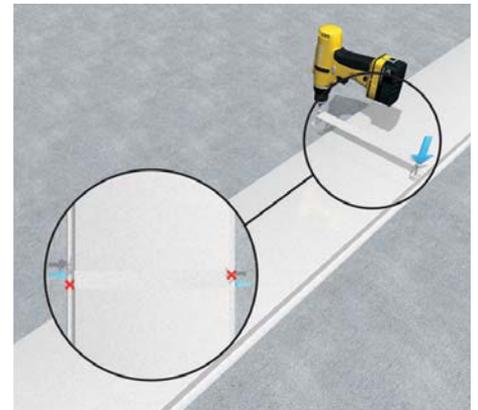


### 3 | Brida de unión

Alinear los tramos del canal al mismo nivel y encajar unos con otros. Colocar una brida de unión por cada junta de canal. Asegurar en posición solapada con dos tacos. Al colocar los tacos, tener en cuenta la conexión equipotencial.

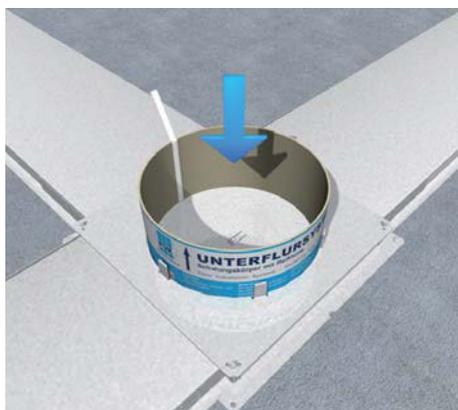

### 4 | Colocar cuerpo de encofrado

Colocar el cuerpo de encofrado desde arriba en la abertura de la caja de empotrar. La caja de empotrar y el tubo de encofrado forman una unidad. Tapar todas las partes abiertas en el sistema de canalización. Aplicar aislamiento a nivel del canal y cuerpo de encofrado.

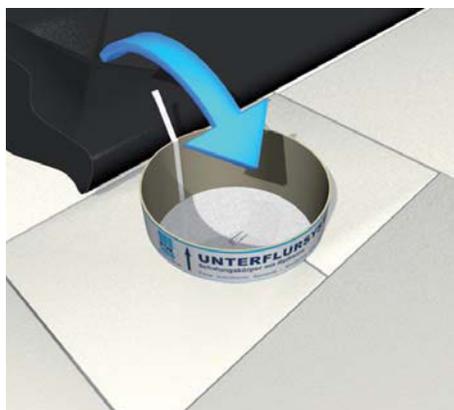

### 5 | Trabajos de solado / aislamiento acústico

Rociar el cuerpo de encofrado con aceite para encofrados. El sistema bajo pavimento se ha de insonorizar acústicamente. El cuerpo de encofrado se ha de cubrir con una lámina protectora. El grosor de la lámina tiene que ser < 2 mm. Aplicar el solado de modo que quede al nivel del cuerpo de encofrado.



### 6 | Quitar el cuerpo de encofrado

Quitar el cuerpo de encofrado mediante la cuerda de arranque una vez endurecido el solado. Colocar el revestimiento del piso hasta la abertura de montaje una vez limpia (Ø 260 mm, Ø 308 mm).



Omisiones y modificaciones técnicas reservadas. La copia y la reproducción electrónica solo están permitidas con nuestro permiso por escrito. Con la publicación de este impreso, toda la documentación previa pierde su validez.

